


Chaudière HYSAE HYBRID GAZ ATLANTIC

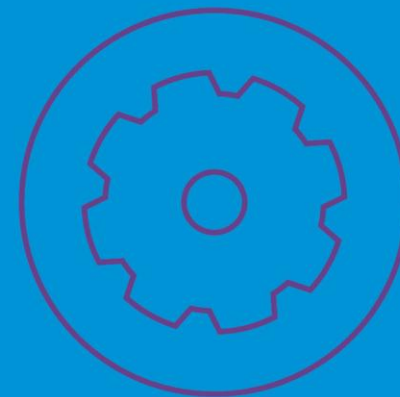

**Fiche d'intégration
dans le logiciel RT 2012 :**
U22win de PERRENOUD

PRODUIT

cegibat



Domaine d'application

La modélisation de ce système est basée sur le Titre V relatif à la prise en compte du «Générateur Hybride» dans la RT 2012 (arrêté du 13 août 2015).

Le titre V s'applique uniquement aux maisons individuelles ou accolées soumises aux exigences de l'arrêté du 26 octobre 2010. Il ne s'applique qu'aux générateurs hybrides associés à des radiateurs à eau chaude et/ou à des planchers chauffants sur vecteur eau.

Il concerne les générateurs hybrides composés de :


- une PAC électrique A/E de puissance utile nominale inférieure à 5 kW à 7/35 ;
- une chaudière à condensation ;
- un système de régulation permettant une commutation entre les deux générateurs en fonction de leurs performances en énergie primaire.



Présentation

Le présent document décrit la saisie et la prise en compte de la chaudière Hysaé d'ATLANTIC dans le logiciel d'application de la RT 2012 U22win. Seule la saisie de la «génération chauffage & ECS» est décrite ; un focus spécifique sur la saisie du circulateur est également réalisé.

La chaudière hybride Hysaé est composée des éléments suivants :


Chaudière à condensation	Chaudière gaz à condensation Hysaé Hybrid gaz
Pompe à chaleur électrique	Pac à compression électrique air/eau Inverter Fujitsu

L'ensemble du système est décrit dans un objet «**génération**» (). Cet objet contient les éléments suivants :

- un «**générateur**» décrivant les caractéristiques de la pompe à chaleur () ;
- un «**générateur**» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation () ;

Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :

- **étape 1** : création de l'objet génération «Chaudière hybride Hysaé » ;
- **étape 2** : création du générateur «PAC (fonction chauffage)» ;
- **étape 3** : création du générateur «Chaudière gaz à condensation» ;
- **focus** : saisie de la régulation et du circulateur de la partie « Emission » .

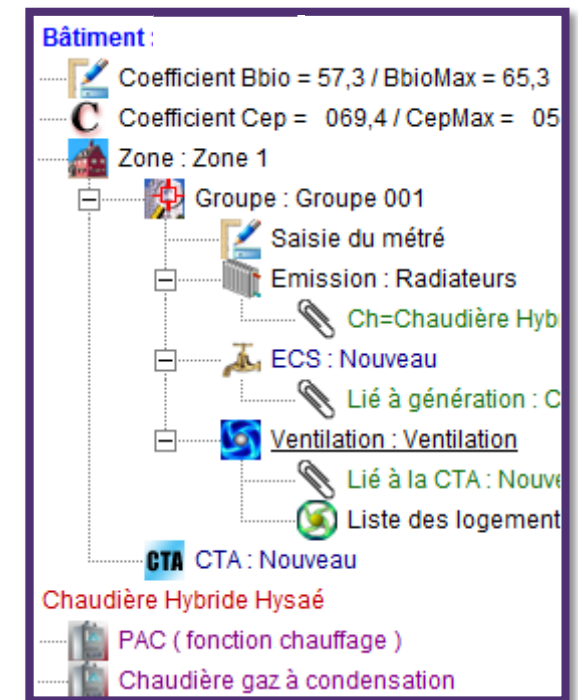

Saisie de la génération

Désignation Chaudière hybride Hysaé

Services assurés Chauffage et ECS

Type de gestion Générateurs en cascade

Raccordement des générateurs Avec isolement

Raccordement hydraulique Avec possibilité d'isolement

Position de la production Selon projet

Emplacement de la prod. Selon projet



◀ Type de gestion de la température de génération en chauffage

Gestion de la température Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution

◀ Température de fonctionnement de la génération en ECS pour les générateurs instantanés

Température de fonctionnement 55 °C

Type de production ECS Centralisée instantanée

 Ajouter un Réseau Collectif  Ajouter un Stockage Commun

Les générateurs sont sollicités par ordre de priorité jusqu'à la limite de leur puissance utile.

Lorsque les réseaux hydrauliques au niveau de la production peuvent être condamnés de façon indépendante, le raccordement est considéré comme isolé.

Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations d'environ 11 % (par rapport à un emplacement hors volume chauffé).

La chaudière hybride hysaé produit l'ECS en micro-accumulée (pas de stockage ballon) et atteint 28 kW - 14L/mn en mode ECS.

Saisie du générateur

Désignation: PAC (Chauffage) ATLANTIC

Type de générateur: 503 / PAC à compression électrique

Nombre identique: 1

Service du générateur: Chauffage seul



Caractéristiques: Source Amont Chauffage

Type de système: Pac air / eau NEXTHERM

Mode chauffage

Type d'émetteur raccordé: Selon projet

Fonctionnement du compresseur: Fonctionnement en mode continu du compresseur ou en cycle marche arrêt du

Statut des données en mode continu: Valeurs par défaut

Statut de la part de la puissance des auxiliaires: Valeur certifiée

Pourcent. de la puissance élec. des auxiliaires dans la puis. élec. totale: 0 %

Puissances de la PAC connues: Les puissances absorbées

Type de limite de température chaud: Limite sur l'une ou l'autre des températures de source

Temp. mini amont en mode chaud où la machine ne fonctionne plus: °C

Temp. maxi aval en mode chaud où la machine ne fonctionne plus: 100 °C

Les paramètres relatifs à la température (3 dernières lignes) caractérisent la régulation sur énergie primaire du produit.

Attention, bien indiquer « Valeurs certifiées » car ce paramètre a un impact sur les consommations de chauffage (+3% en moyenne si la valeur est justifiée)

Valeur issue du titre V RT 2012 ; la totalité des consommations des auxiliaires de génération est regroupée au niveau de la chaudière.

Les puissances de la PAC connues sont les puissances absorbées. Il est possible de renseigner les puissances fournies en sachant que $P_{fou} = COP \times P_{abs}$.

La température limite amont dépend de la température départ chauffage :

	Emetteurs		
Température départ	35° C	45° C	55° C
Température minimale amont	-3,7° C	-2,7° C	-1,7° C

Caractéristiques **Source Amont** Chauffage

Source Amont pour système sur l'air

Puissance des ventilateurs (uniquement pour machine gainée) W

Caractéristiques Source Amont Chauffage

Données connues

Température Source Amont

Température Fluide Aval

		-7°C	7°C
35/30	Puis Pabs (kW)	0,65	0,68
	CDP	2,84	4,34
	Certification	Certifiée	Certifiée
45/40	Puis Pabs (kW)	0,76	0,82
	CDP	2,2	3,28
	Certification	Certifiée	Certifiée

Existence d'une résistance d'appoint




Certificat NF PAC NF 414-664 consultable sur le site www.certita.org.

La valeur «pivot» à fournir systématiquement par l'utilisateur est, au minimum, la valeur pour Température amont (Tam) = 7 ° C et Température aval (Tav) = 30/35 ° C.

Attention, bien indiquer «Certifiée» dans le tableau car ce paramètre a des conséquences sur les consommations.

Case à décocher (l'appoint est assuré par la chaudière à condensation).

Saisie du générateur

Désignation Chaudière gaz à condensation ATLANTIC

Type de générateur 102 / Chaudière gaz à condensation Gaz naturel

Type ventilation du générateur Présence de ventil. ou autre dispositif circulation dans le circuit de combus

Service du générateur Chauffage et ECS

Existence d'une cogénération Non

 Bibliothèque

Performances du générateur

Puissance nominale 12 kW **Nbre identique** 1

Rendement à la puissance nominale 96 % DEF **Valeur certifiée**

Pertes à l'arrêt 0,087 kW DEF

Puissance utile intermédiaire 3,6 kW

Rendement à la puissance intermédiaire 108 % DEF **Valeur certifiée**

Caractéristiques

Auxiliaires

Puissance électrique des auxiliaires à Pn 55 W DEF

Puissance électrique des auxiliaires à charge nulle 13,6 W

Plage de fonctionnement

Température Mini de fonctionnement 21 °C DEF

La chaudière à condensation assure une partie des besoins de chauffage (seule ou en complément de la PAC) et la totalité des besoins en ECS.

La puissance électrique de veille à saisir dans la partie chaudière est la puissance de veille du générateur hybride à charge nulle dans son ensemble (PAC + chaudière).

Saisie du système d'émission

Nom du système

Type d'émetteur

Emetteur Chaud Réseau Chaud

Type de réseau Lié à

Emplacement du réseau

Régulation de la température

Température de départ Chute temp.

Régulation du débit Débit minimal m3/h

Puissance des émetteurs ou Débit nominal m3/h

Longueur du réseau en volume chauffé

Isolation réseau en volume chauffé

Circulateur du réseau chauffage

Présence d'un circulateur Puissance du circulateur W

Vitesse du circulateur

Focus sur la saisie des circulateurs

Ce circulateur représente le système permettant la circulation de l'eau chaude dans le réseau hydraulique de chauffage.

Attention, la documentation technique de certaines chaudières hybrides mentionne la présence de plusieurs circulateurs :

1. Le circulateur de l'unité extérieure

- il est pris en compte dans le COP de la PAC, il ne faut donc pas le considérer dans les auxiliaires de distribution.

2. Le circulateur dédié au fonctionnement interne de la chaudière

- il doit être saisi comme faisant partie des auxiliaires électriques de la chaudière (car il ne fonctionne que lorsque la chaudière fonctionne).

3. Le circulateur dédié au réseau de chauffage commun à la PAC et à la chaudière

Ce circulateur est à saisir au niveau du réseau de distribution :

- pour des circulateurs à multi-vitesses réglables manuellement, la puissance du circulateur à saisir est la moyenne des puissances des différentes vitesses,

- pour des circulateurs à vitesse variable, la puissance du circulateur à saisir est la moyenne entre la puissance maximale et minimale.